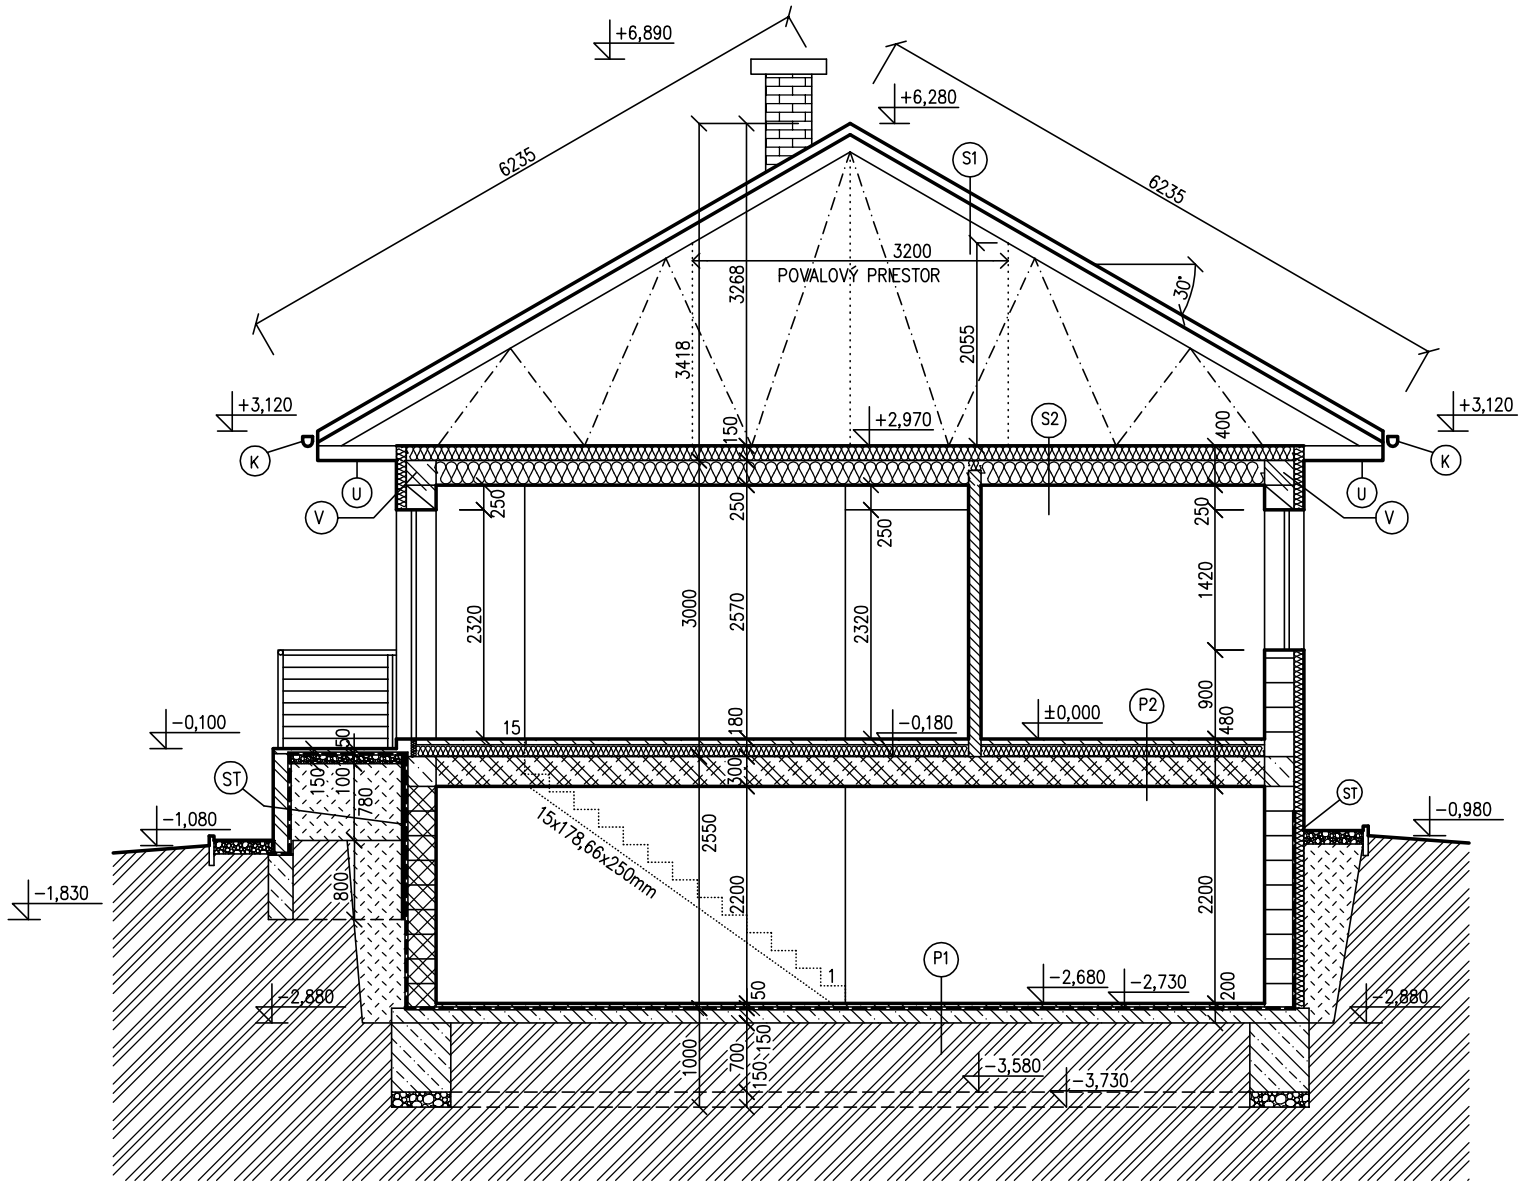

LEGENDA HMÔT

- YTONG P2–400, 300 x 249 x 599 mm
  tepelný odpor R = 2,97 m2K/W+tep.izol. hr. 100 mm R =2,50 m2K/W = =5,47>Rn(4,4 m2K/W)
- DEBNIACE TVÁRNICE PREMAC: DT 30, 50/30/25 cm
- YTONG P2–500, 125 x 249 x 599 mm,
  YTONG P2–500, 100 x 249 x 599 mm,
- PROSTÝ BETÓN
- ŽELEZOBETÓN
- ZEMINA NASYPANÁ – ŠTRK
- PôVODNÁ ZEMINA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINER.VLNA, POLYSTYRÉN, STYRODUR
- ZEMINA NASYPANÁ, ZHUTNENÁ ZEM
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMSKEJ VLHKOSTI (LEPENKA, FÓLIA)
- BRT.STROP–PREMACO

POZNÁMKY

ŽB PREKLADY NA OBVODOVÝCH STENÁCH ZATEPLIŤ POLYSTYRÉNOM

(K) KLAMPIARSKE PRÁCE

(V1) ŽB VENIEC – VIĎ VÝKRES STROPU

(U) OSB DOSKY + XPS 30mm + OMIETNUTIE

(ST) STYRODUR

SKLADBA PODLÁH

(P1) — POVRCHOVÝ NÁTER
— BETÓNOVÝ POTER 50 mm
— HYDROBIT V60 S35 + PENETRAČNÝ NÁTER
— PODKLADNÝ BETÓN 150 mm + KARI SIEŤ
— ŠTRKOVÉ LôŽKO 100 mm

(P2) — KER. DLAŽBA, resp. PLÁVAJÚCI LAMINÁT 10mm
— BETÓNOVÝ POTER 60 mm + KARI SIEŤ
— FÓLIA PE
— TEP. IZOLÁCIA–POLYSTYRÉN 120 mm
— BETÓNOVÝ STROP PREMACO ST 25
+ BET.ZÁLIEVKA HR.STROPU = 300 mm

(S1) — BETÓNOVÁ KRYTINA BRAMAC (resp. keram. Tondach)
— LATE 50/35 mm
— IZOLAČNÁ FOLIA

(S2) — TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY 400 mm
celk. hrúbka izolácie = 40 cm, tepelný odpor R=d/lambda=0,40/0,04=10,0 m2K/W
— SÁDROKARTÓN (zavesenÅpodhlad) 20 mm

ZMENA		VYKONAL		DÁTUM		PODPIS	
	a						
	b						
	c						

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ING. MIROSLAV ORAVEC – PROJEKTOVANIE STAVIEB MOB. 0949 172 529 IČO: 45 917 426, DIČ: 1048776168	
ING. ORAVEC		ING. ORAVEC		
MIESTO STAVBY	PODBRANČ, PAPRC.Č. 1401/5		FORMÁT	2 x A4
INVESTOR	JOSEF MIHOK A ING. DANA MIHOKOVÁ		DÁTUM	06/2020
STAVBA	**RODINNÝ DOM**		ÚČEL	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ČÍSLO KÓPIE:	
OBJEKT			KÓD PRE POČÍTAČ	
OBSAH	**REZ A–A**		MIERKA: M 1:75	ČÍSLO VÝKRESU: **Sa – 5**